


POZ. 12 - RZUT BASENU 1:25

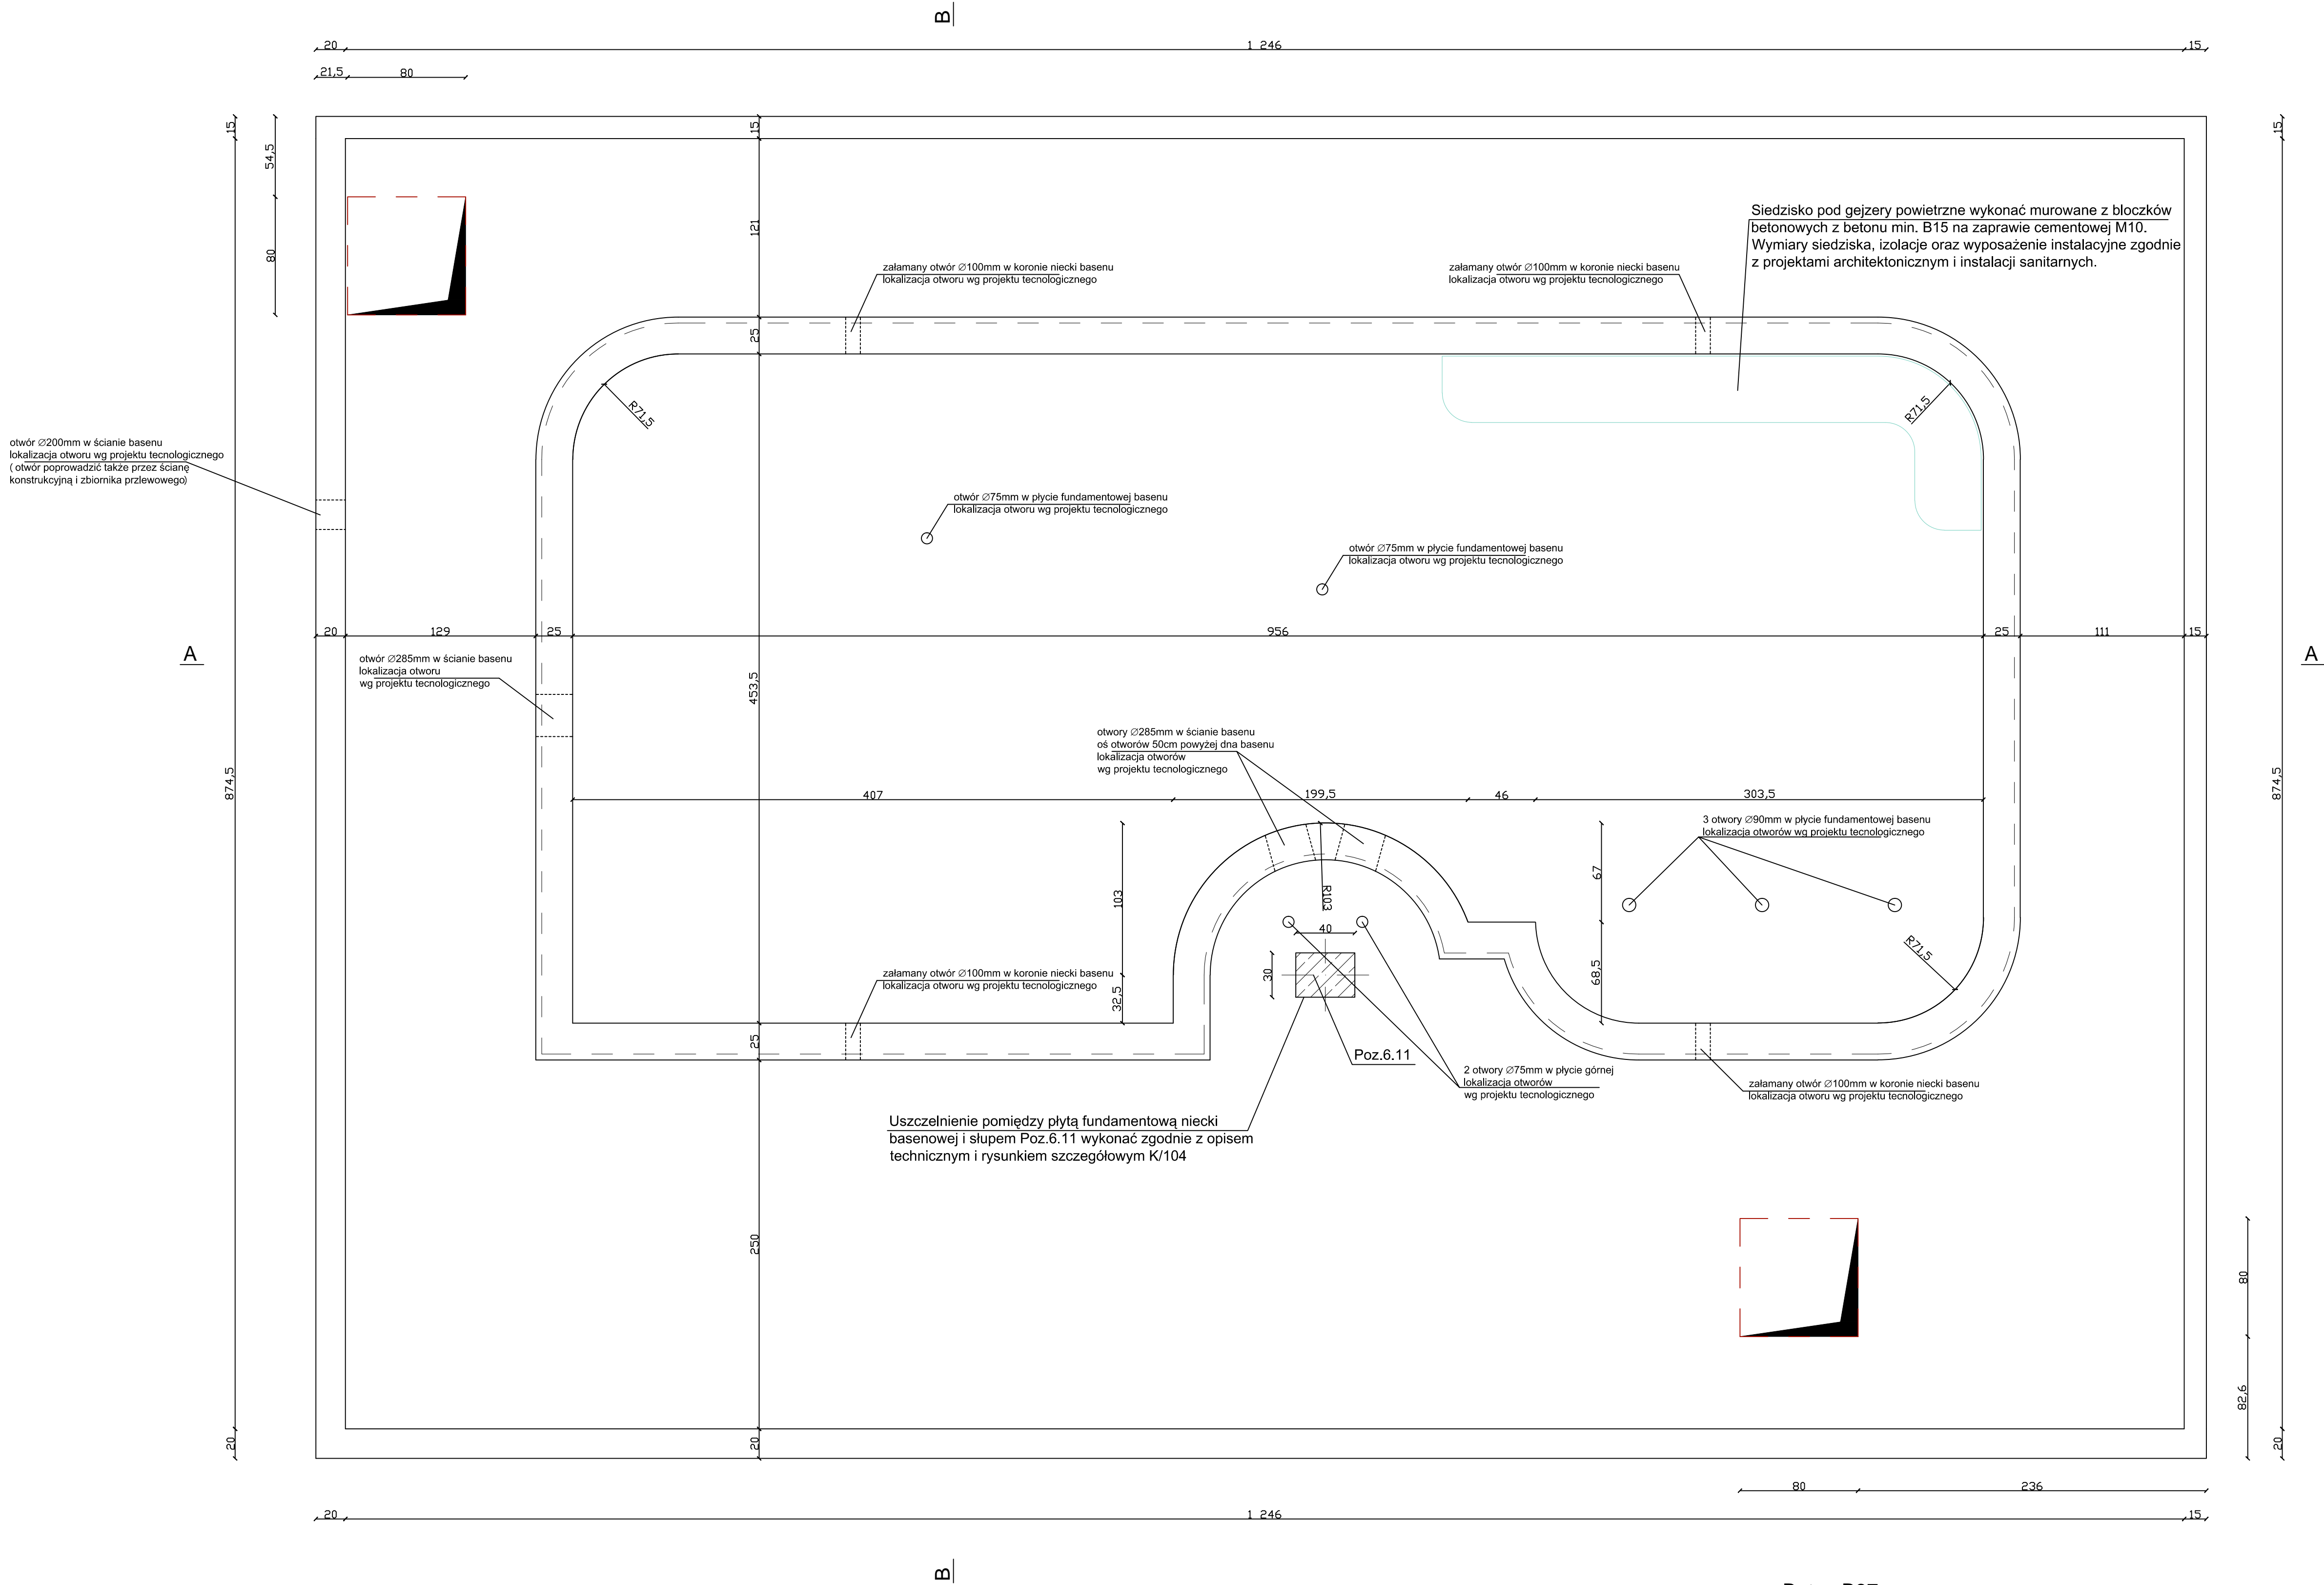

- UWAGA:
- 1/ Słup - Poz.6.11 oddylać od płyty fundamentowej oraz od płyty górnej podbasenia.
 - 2/ Uszczelnienie pomiędzy słupem i płytą fundamentową basenu wykonać zgodnie z załączonym do opracowania rysunkiem szczegółowym K/104.
 - 2/ W miejscu otworów rewizyjnych zbrojenie wyciąć.
 - 3/ Otwory w basenie wykonać zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
 - 4/ Zaznaczone na rzucie basenu otwory w płycie fundamentowej, ścianach i płycie górnej (szczegółowa lokalizacja, sposób wykonania i metoda uszczelnienia) wykonać zgodnie z projektem technologii basenu .
 - 5/ Rurarz zlokalizowany poniżej płyty fundamentowej basenu wykonać przed jej betonowaniem.
 - 6/ Wszystkie izolacje basenu wykonać wg projektu architektonicznego.

Beton B37
Stopień wodoszczelności W8
Otulina zbrojenia 4cm
Stal A-IIIN
A-0

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII I REHABILITACJI			Rys. nr K/100
NAZWA RYSUNKU POZ. 12 - RZUT BASENU			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BL/140/87	
Wpółpraca	inż. Paweł Werbel		