


RG

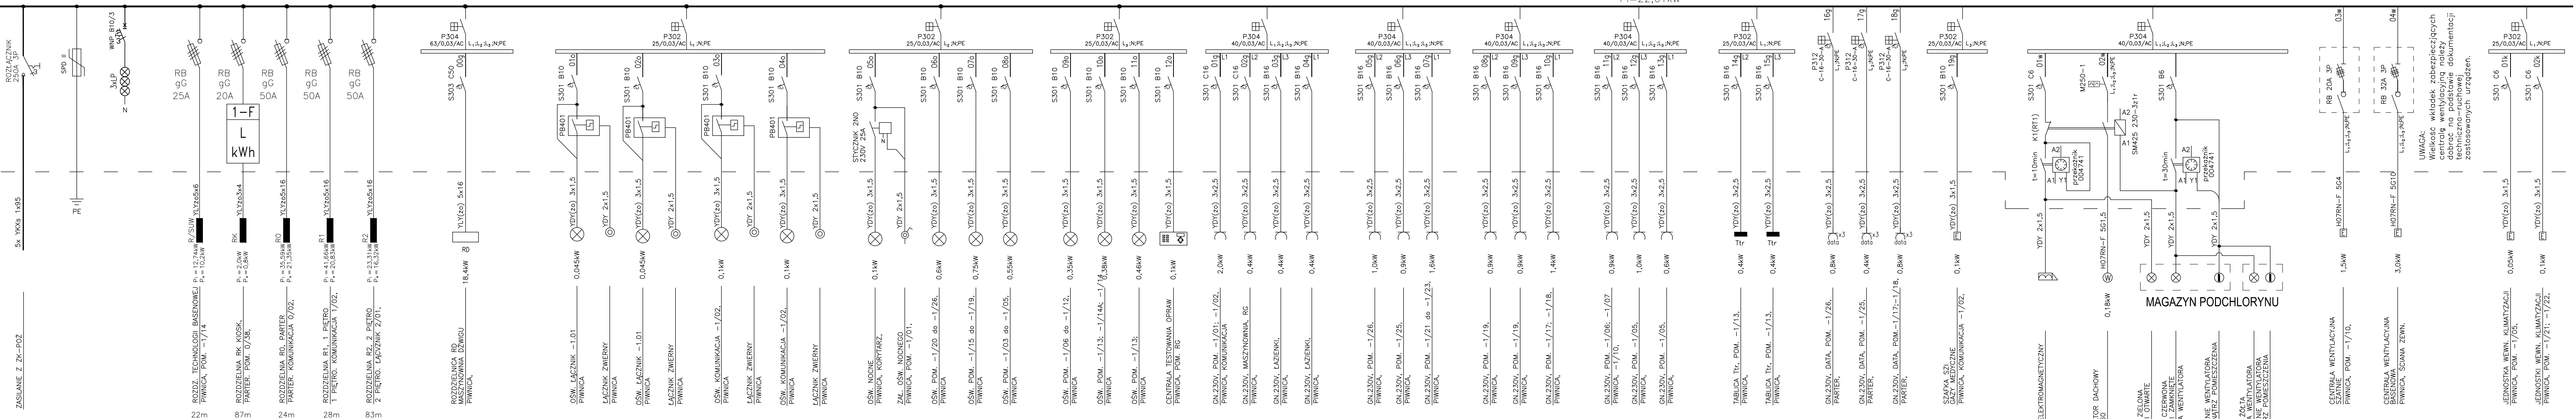

ROZDZIELNICA RG:
SZAFY np. XL3-400, 1900x885x213
DRZWICZKI Z ZAMKIEM


$P_i = 156,31 \text{ kW}$
 $k_j = 0,5$
 $P_s = 78,16 \text{ kW}$
 $\cos \phi = 0,92$
 $I = 122,6 \text{ A}$

Podłączenie automatyki urządzeń wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Dostawca rozdzielni nn zasilających (sterujących) centralami wentylacyjnymi winien wykonać ochronę przeciwporażeniową dodatkową dla odbiorów zasilanych z wyżej wymienionych rozdzielni.

Podłączenie automatyki urządzeń klimatyzacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Pompy, zawory, czujniki itp. pracujące w układzie z centralą wentylacyjną i nagrzewnicą zasilaną i sterowaną będą z szafy automatyki centrali. Powyższe prace wykona wykonawca tej instalacji w zakresie projektu branży sanitarnej.

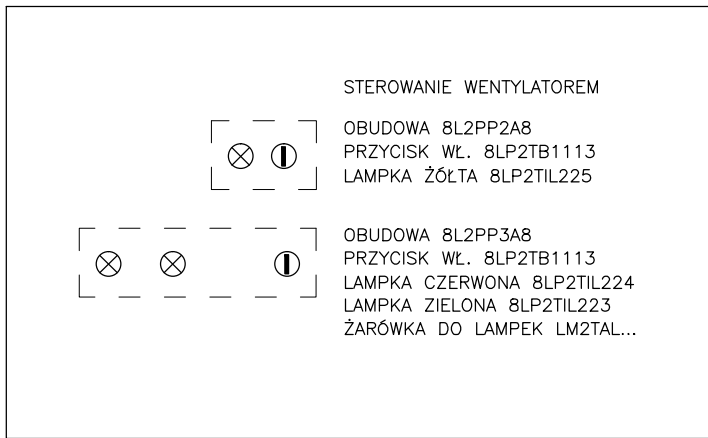

MAGAZYN PODCHLORYNY

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI	
Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA RG	
Skala: - - -	
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza projektu: WYKONAWCZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	
Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania: 20.01.2017
Projektował: mgr inż. Wojciech Grudziński Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych nr ewid. BS.15862	Podpis:
Współpracował: mgr inż. Jarosław Maleszewski	Podpis:
Opracowanie:	
Jednostka projektowa: STUDIO "A" - ARCHITECTURA I INŻYNIERIA ul. Chłopska 2/3 15-240 Białystok tel. (0-85) 691-546-48	Nr. Rys: E-14